

AFMETINGEN VOOR AANSLUITING MET JAGA THERMOSTAATVENTIEL
DIMENSIONS POUR RACCORDEMENT AVEC VANNE THERMOSTATIQUE JAGA
ABMESSUNGEN FÜR ANSCHLUSS MIT JAGA-THERMOSTATVENTIL
DIMENSIONS FOR CONNECTION WITH JAGA THERMOSTATIC VALVE

| T | D | d | h1* | h2* |
|----|----|-----|-----|-----|
| 09 | 13 | 7 | 5 | 6.5 |
| 14 | 18 | 9.5 | 7 | 6.5 |
| 15 | 23 | 12 | 9 | 6.5 |

| T | D | d | h1* | h2* |
|----|----|-----|-----|-----|
| 05 | 8 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| 10 | 13 | 7 | 7 | 6.5 |
| 15 | 18 | 9.5 | 9 | 6.5 |
| 20 | 23 | 12 | 11 | 6.5 |

| T | D | d | h1* | h2* |
|----|----|-----|-----|-----|
| 06 | 8 | 4.5 | 7 | 10 |
| 11 | 13 | 7 | 9 | 10 |
| 16 | 18 | 9.5 | 11 | 10 |
| 21 | 23 | 12 | 13 | 10 |

* Wanneer afstanden kunnen een lichte daling van de afgebeelde radiator zijn.
 * Des dimensions indiquées peuvent diminuer légèrement l'émission de chaleur.
 * Wanneer Afstanden verkleinen geringe daling die Warmteafgifte.
 * Smaller dimensions can decrease output.

L: 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
 Anzahl wasser / Nombre de pieds / Anzahl FüÙe / Number of feet
 2

OPTIE_OPTION
VENTIELEN_VANNES_VENTILE_VALVES

3/4" Eurocone

code 5090.4407 code 5094.4431

1/2" G

code 5090.405 code 5090.109

M24

code 5090.407 code 5090.111
 code 5095.020

+

code 5090.1125 code 5090.1111

code 5090.1126 code 5090.1110

code 5090.1119

AFMETINGEN VOOR AANSLUITING MET JAGA PRO / JAGA H THERMOSTAATVENTIL
DIMENSIONS POUR RACCORDEMENT AVEC VANNE THERMOSTATIQUE JAGA PRO / JAGA EN H
ABMESSUNGEN FÜR ANSCHLUSS MIT JAGA PRO / JAGA H THERMOSTATVENTIL
DIMENSIONS FOR CONNECTION WITH JAGA PRO / JAGA H THERMOSTATIC VALVE

1
JAGA PRO

2
JAGA H

3
JAGA PRO

3
JAGA H

| T | D | d | h1* | h2* |
|----|----|-----|-----|-----|
| 05 | 8 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| 10 | 13 | 7 | 7 | 6.5 |
| 15 | 18 | 9.5 | 9 | 6.5 |
| 20 | 23 | 12 | 11 | 6.5 |

| T | D | d | h1* | h2* |
|----|----|-----|-----|-----|
| 06 | 8 | 4.5 | 7 | 10 |
| 11 | 13 | 7 | 9 | 10 |
| 16 | 18 | 9.5 | 11 | 10 |
| 21 | 23 | 12 | 13 | 10 |

| T | D | d | h1* | h2* |
|----|----|-----|-----|-----|
| 06 | 8 | 4.5 | 7 | 10 |
| 11 | 13 | 7 | 9 | 10 |
| 16 | 18 | 9.5 | 11 | 10 |
| 21 | 23 | 12 | 13 | 10 |

* Deel van standaard kunnen een lichte daling van de afmeting tot gevolg hebben.
 * Des dimensions inférieures peuvent dériver légèrement l'installation de chaînes.
 * Deel van standaard kunnen een lichte daling van de afmeting tot gevolg hebben.
 * Smaller dimensions can decrease output.

L: 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300
 Anzahl section / Nombre de pads / Anzahl Folie / Number of feet
 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OPTIE_OPTION
VENTIELEN_VANNES_VALVES

Jaga Pro **M24**

code 5094.4414 code 5095.020

Jaga H **3/4" Eurocone**


code 5094.525

Jaga H **3/4" Eurocone**

code 5094.524

+

code 5090.1125 code 5090.1111
 code 5090.1126 code 5090.1110
 code 5090.1119

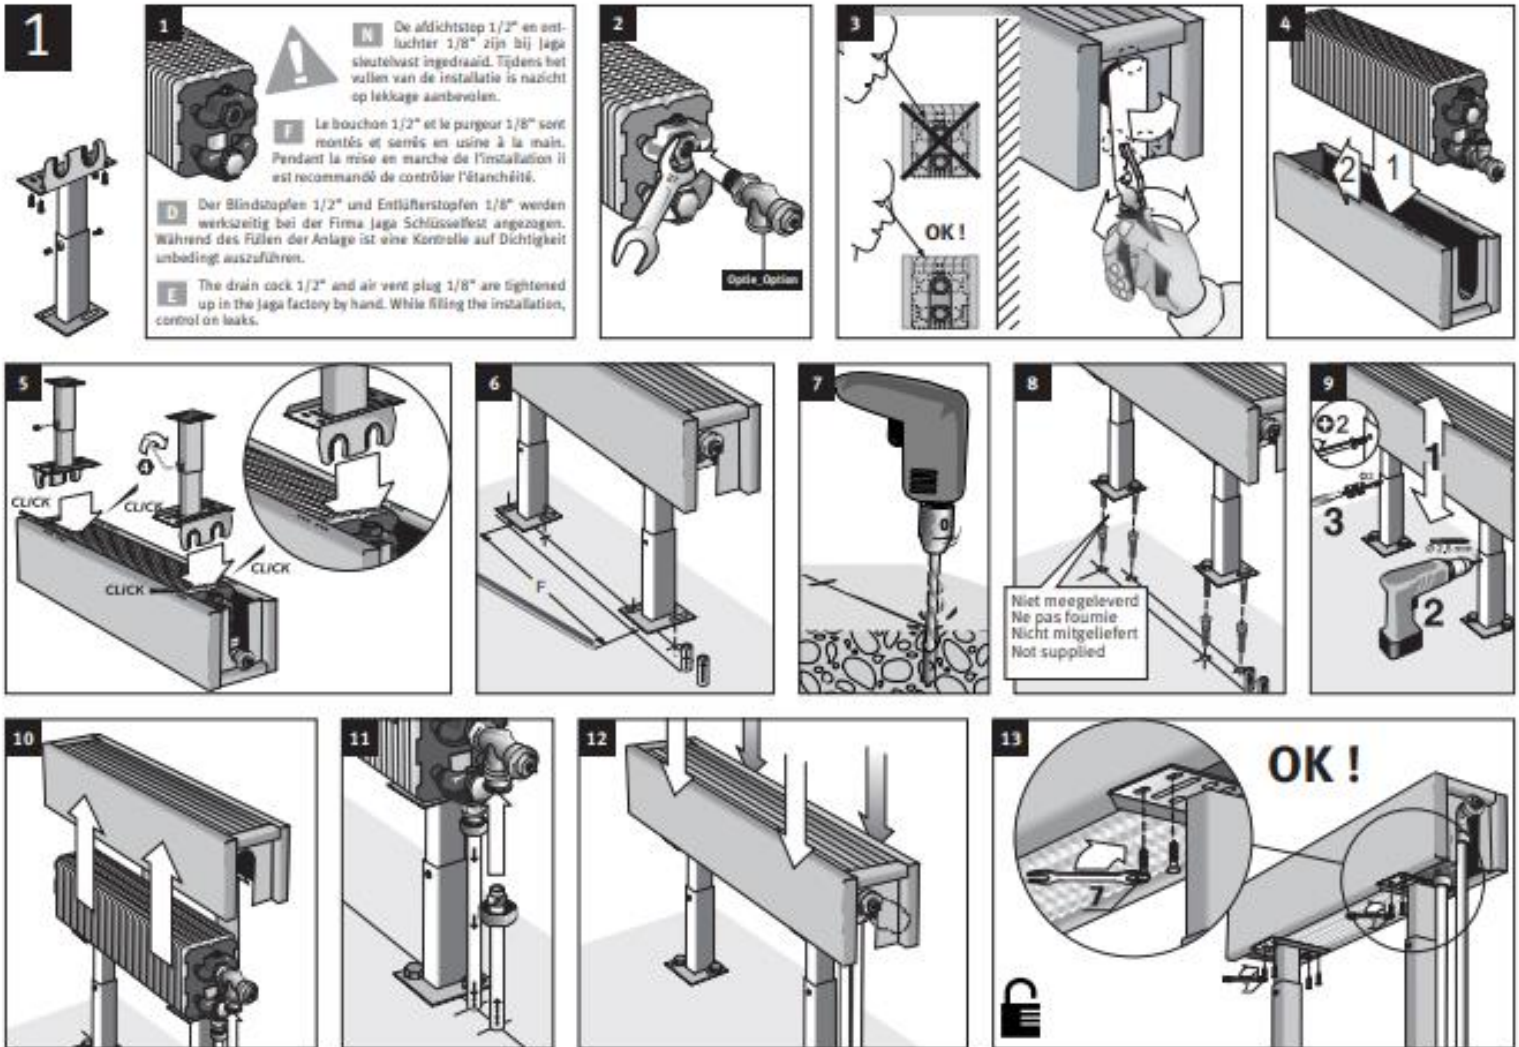

Head Office

The Radiator Centre, 7 Holywell Hill, St Albans, AL1 1EU

Tel: 01727 840344









2

1 De afsluitstop 1/2" en ont-
luchter 1/8" zijn bij Jaga
sleutelvast ingedraaid. Tijdens het
vullen van de installatie is nadicht
op lekkage aanbevelen.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont
montés et serrés en usine à la main.
Pendant la mise en marche de l'installation il
est recommandé de contrôler l'étanchéité.

D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden
werkseitig bei der Firma Jaga Schlüsselfest angezogen.
Während des Füllens der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit
unbedingt auszuführen.

E The drain cock 1/2" and air vent plug 1/8" are tightened
up in the Jaga factory by hand. While filling the installation,
control on leaks.

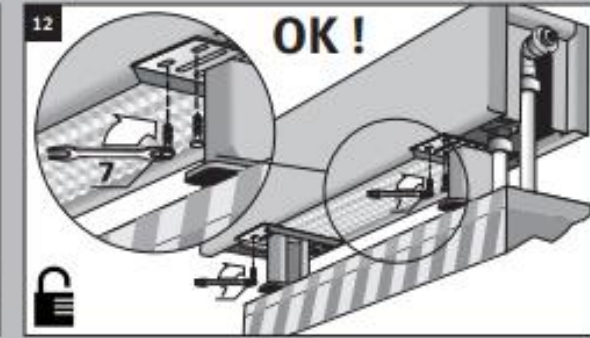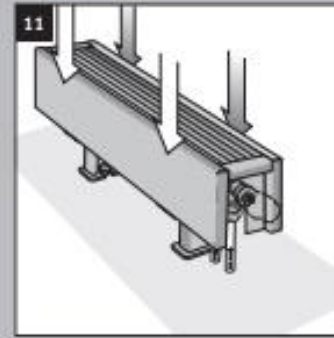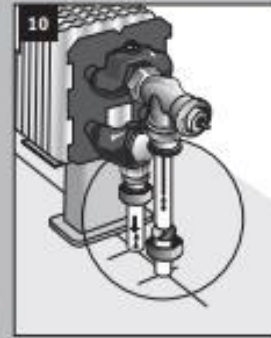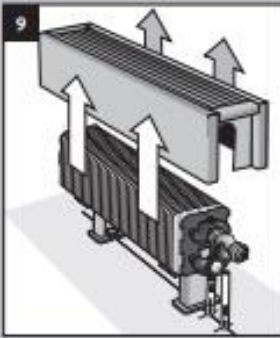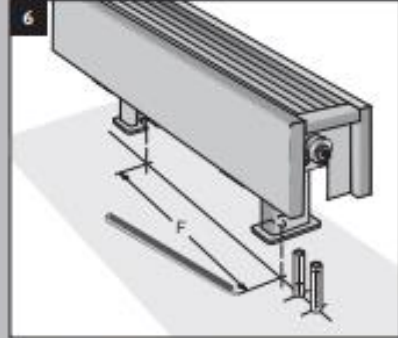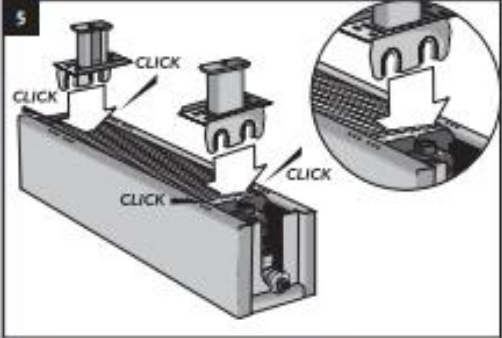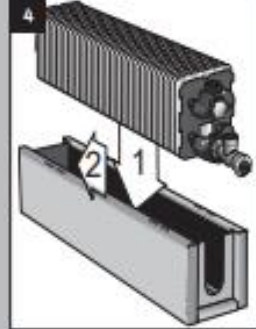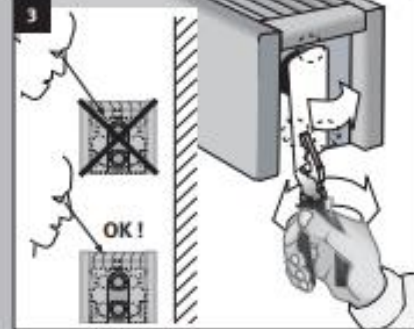

3

1

N De aflichtstop 1/2" en ont-
luchter 1/8" zijn bij Jaga
sluutvast ingedraaid. Tijdens het
vullen van de installatie is nadicht
op lekkage aanbevolen.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont
montés et serrés en usine à la main.
Pendant la mise en marche de l'installation il
est recommandé de contrôler l'étanchéité.

D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden
werksseitig bei der Firma Jaga Schlüssel fest angezogen.
Während des Füllens der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit
unbedingt auszuführen.

E The drain cock 1/2" and air vent plug 1/8" are
tightened up in the Jaga factory by hand. While filling the installation,
control on leaks.

2

3

4

5

6

7

Niet meegeleverd
Ne pas fournie
Nicht mitgeliefert
Not supplied

8

9

10

Option Option

11

12

OK!

2

27305 30140001 - 060016 - Jaga M V